

1章. 前提条件の整理

1. 周辺用地の現況

(1) インフラ等の整備条件

候補地におけるインフラ条件を以下のとおり整理した。

1) 柵津御堂地区周辺

- ・道路：東御婦恋線 県道 94 号（有望候補地）




（出典：NTT インフラネット 一部編集）

- ・上水：一部あり
- ・下水：公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、合併浄化槽
- ・電気：配電線あり
- ・ガス：プロパンガス

2) 北御牧試験地

- ・道路：御牧原大日向線 県道 423 号

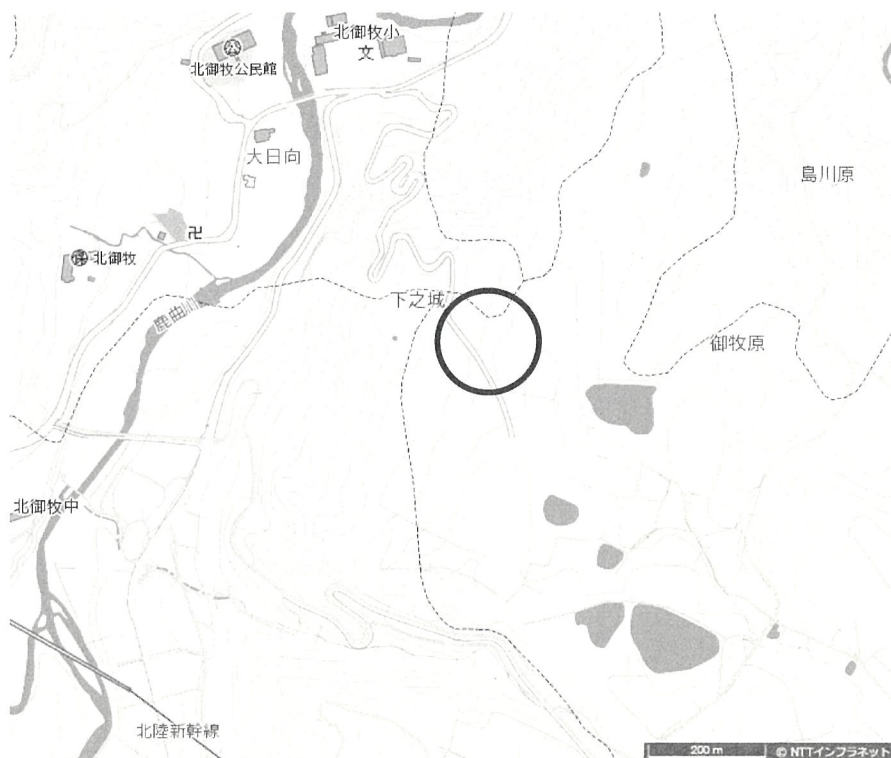

(出典：NTT インフラネット 一部編集)

- ・上水：－
- ・下水：公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水、**合併浄化槽**
※御牧原
- ・電気：配電線あり
- ・ガス：プロパンガス