


田沢減圧槽フロート弁及び仕切弁更新工事

部材断面図 S=1:15

バタフライ弁詳細

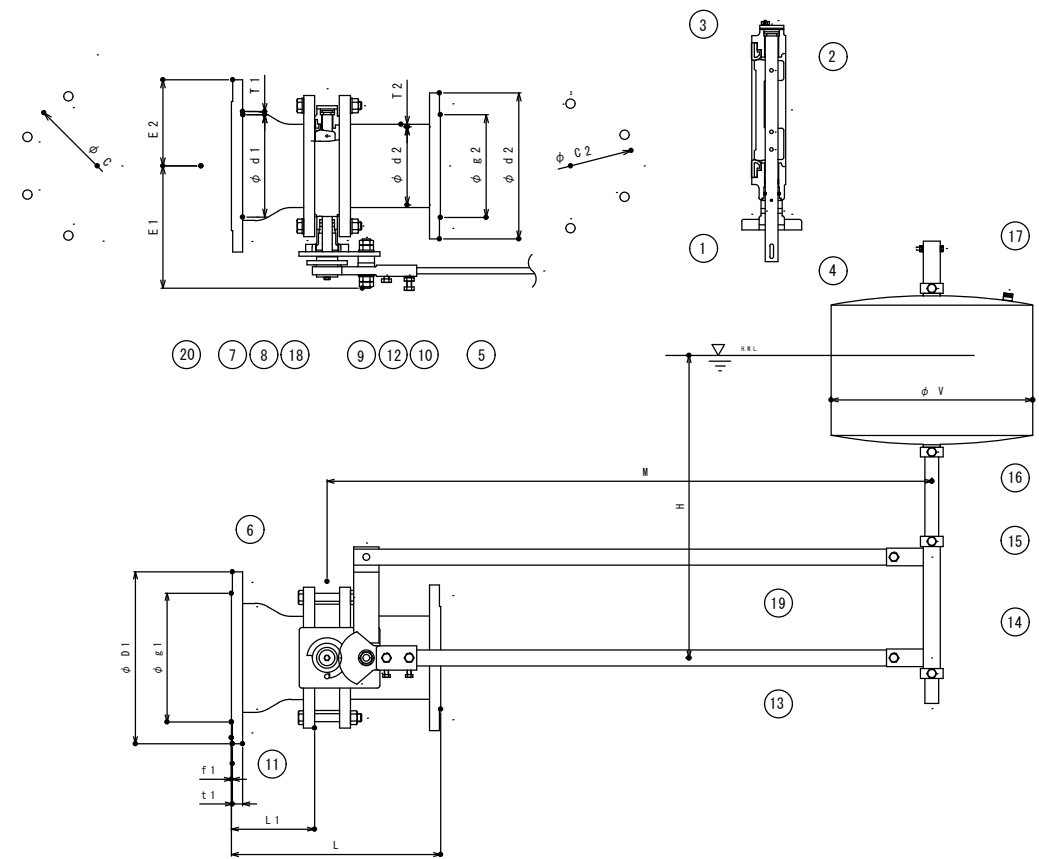


20	レジューサ	SUS304	1	200A×150A
19	副レバー	SUS304	1	
18	ギヤ押え	SUS316	1	
17	フロート	SUS316	1	
16	カラー	SUS316	4	
15	フロートパイプ	SUS304	1	
14	連結金具	SCS14/SUS316	1	
13	レバー	SUS304	1	
12	扇ギヤ軸	SUS316	1	
11	ストッパーピン	SUS316	1	
10	扇ギヤ	SCS14	1	
9	ピニオン	SCS14	1	
8	ストッパー	SCS14	1	
7	支え台	SUS316	1	
6	弁箱ボルト	SUS304	1s	
5	短管	SUS304	1	
4	弁棒	SUS304	1	
3	弁座	NBR65D	1	
2	弁体	SCS13	1	
1	弁箱	SCS13	1	
	品名	材料	個数	摘要
図名	200×150 LD-W-A-1型 ギヤ式バタフライフロート弁（200A×150A（7.5K））			

呼び径									呼び径															
d1	D1	C1	g1	f1	t1	n1	h1	T1	d2	D2	C2	g2	f2	t2	n2	h2	T2	L	L1	V	E1	E2	M	
200	342	299	256	2	22	8	19	6.5	150	290	247	204	2	22	6	19	5.0	415	165	400	250	171	800~1200	
許容値	+2.0 -2.0	+1.5 -1.5	+3.0 -2.0	+1.0 -1.0	+4.0 0		+1.5 -0.5	注記1	許容値	+2.0 -2.0	+1.5 -1.5	+3.0 -2.0	+1.0 -1.0	+4.0 0		+1.5 -0.5	注記1	+5.0 -5.0	+5.0 -5.0	+3.0 -1.0	注記2	注記2	+5.0 -5.0	

- U備考
- 1. H寸法はH. W. L. ～管芯のレベルを示します
 - 2. 条件により、ウェイトをレバーに取付ける場合があります
 - 3. 条件により、フロートの大きさ・レバーの長さを変更する場合があります
 - 4. 条件により、副レバーが下方向に変更する場合があります

- 注記
- 1. T寸法は±10%を許容値とする（呼び径40A～300A）
 - 2. E1・E2寸法は参考値です
 - 3. H寸法は取付場所における精度に依存するため、許容値は与えられません

ソフトシール仕切弁詳細

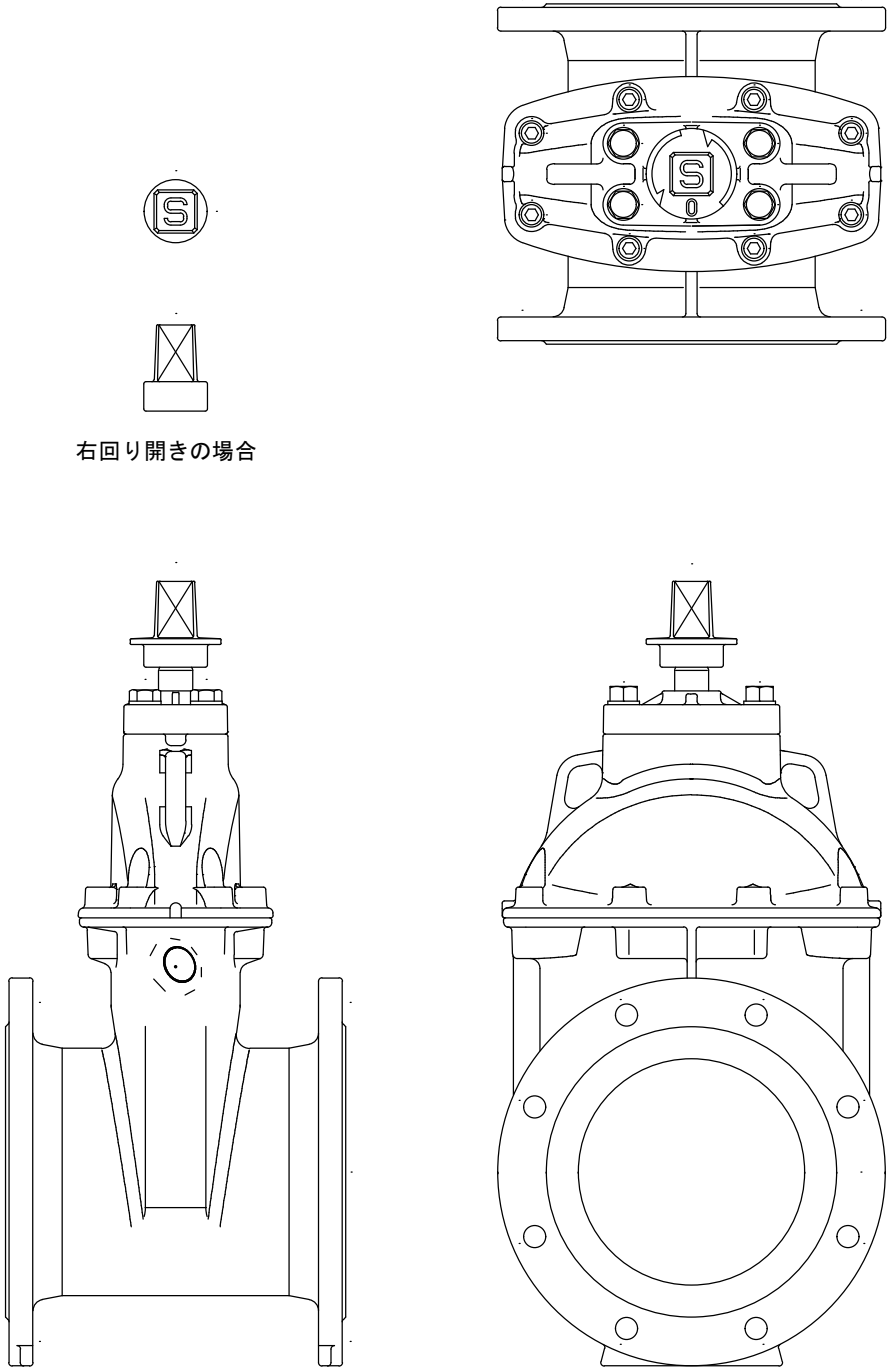

JWWA B 120 水道用ソフトシール仕切弁